

دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب

نشریه شماره ۲۵۹

وزارت نیرو
سازمان مدیریت منابع آب
دفتر استاندارد مهندسی آب

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
معاونت امور فنی
دفتر امور فنی و تدوین معیارها
<http://www.omran.net/tsb.mpo>

جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب

نشریه شماره ۲۵۹

وزارت نیرو
سازمان مدیریت منابع آب ایران
دفتر استاندارد مهندسی آب

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
معاونت امور فنی
دفتر امور فنی و تدوین معیارها

۱۳۸۱

انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۸۱/۰۰/۸۹

فهرستبرگه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر امور فنی و تدوین معیارها
دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب/ معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها؛
وزارت نیرو، سازمان مدیریت منابع آب ایران، دفتر استاندارد مهندسی آب. - تهران:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات،
۱۳۸۱.

۲۹ ص. مصور. - (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر امور فنی و تدوین
معیارها؛ نشریه شماره ۲۵۹) انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور؛ ۸۹/۰۰/۸۱)

ISBN 964-425-396-5

مربوط به بخشنامه شماره ۱۶۷۴۴۵/۱۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۳
کتابنامه: ص. ۲۹

۱. آب - میکرب شناسی - دستنامه ها. ۲. آب - باکتری شناسی - دستنامه ها. ۳. آب -
تجزیه و آزمایش الف. سازمان مدیریت منابع آب ایران، دفتر استاندارد مهندسی آب. ب.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. مرکز مدارک علمی و انتشارات. ج. عنوان. د. فروست.

۱۳۸۱ ش. ۲۵۹ ۲۴ س/ ۳۶۸ TA

ISBN 964-425-396-5

شابک ۹۶۴-۴۲۵-۳۹۶-۵

دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب

تهیه کننده: معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها

ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. معاونت امور پشتیبانی. مرکز مدارک علمی و انتشارات
چاپ اول: ۱۰۰۰ نسخه، ۱۳۸۱

قیمت: ۴۰۰۰ ریال

لیتوگرافی: قاسملو

چاپ و صحافی: زحل چاپ

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.



ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر رئیس سازمان

شماره: ۱۰۱/۱۶۷۴۴۵	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مشاوران و پیمانکاران
تاریخ: ۱۳۸۱/۹/۱۳	
موضوع: دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب	
به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸، مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیأت وزیران) به پیوست، نشریه شماره ۲۵۹ دفتر امور فنی و تدوین معیارهای این سازمان، با عنوان "دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب" از نوع گروه سوم، ابلاغ می‌گردد. دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنما استفاده نمایند و در صورتی که روشها، دستورالعمل‌ها و راهنماهای بهتر در اختیار داشته باشند، رعایت مفاد این نشریه الزامی نیست. عوامل یاد شده باید نسخه‌ای از دستورالعمل‌ها، روش‌ها یا راهنماهای جایگزین را برای دفتر امور فنی و تدوین معیارهای این سازمان، ارسال دارند.	
محمد ستاری فرد	
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان	

پیشگفتار

استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل تهیه (مطالعات امکان سنجی) مطالعه و طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری طرحهای عمرانی بلحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرحها، کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از اهمیتی ویژه برخوردار می‌باشد.

نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصوبه مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیأت محترم وزیران) بکارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری در قیمت تمام‌شده طرحها را مورد تأکید جدی قرار داده است. با توجه به مراتب یاد شده و شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، امور آب وزارت نیرو (طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور) با همکاری معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دفتر امور فنی و تدوین معیارها) براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه اقدام به تهیه استانداردهای مهندسی آب نموده است.

استانداردهای مهندسی آب با در نظر داشتن موارد زیر تهیه و تدوین شده است:

- استفاده از تخصصها و تجربه‌های کارشناسان و صاحب‌نظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی
- استفاده از منابع و مآخذ معتبر و استانداردهای بین‌المللی
- بهره‌گیری از تجارب دستگاههای اجرایی، سازمانها، نهادها، واحدهای صنعتی، واحدهای مطالعه، طراحی و ساخت
- پرهیز از دوباره‌کاریها و اتلاف منابع مالی و غیرمالی کشور
- توجه به اصول و موازین مورد عمل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر مؤسسات تهیه‌کننده استاندارد

ضمن تشکر از کارشناسان محترم برای بررسی و اظهار نظر در مورد این استاندارد، امید است مجریان و دست‌اندرکاران بخش آب، با بکارگیری استانداردهای یاد شده، برای پیشرفت و خودکفایی این بخش از فعالیتهای کشور تلاش نموده و صاحب‌نظران و متخصصان نیز با اظهار نظرهای سازنده در تکامل این استانداردها مشارکت کنند.

معاون امور فنی

پاییز ۱۳۸۱

ترکیب اعضای کمیته

ترکیب اعضای کمیته فنی شماره ۱۲ گروه کیفیت که در تهیه و تدوین این استاندارد مشارکت داشته‌اند به

شرح زیر هستند:

خانم زهرا ایزدپناه	فوق لیسانس مهندسی آبیاری و آبادانی
آقای رحمتعلی براتعلی	لیسانس مهندسی زمین‌شناسی و آبشناسی
آقای ماشاله تابع جماعت	لیسانس مهندسی عمران - آب
آقای علی اکبر علوی	فوق لیسانس شیمی و مهندسی بهداشت
خانم فاطمه فروغی‌زاده	لیسانس مهندسی زمین‌شناسی و آبشناسی
آقای شهرام کریمی	لیسانس مهندسی زمین‌شناسی و آبشناسی
آقای بیژن مهرسا	فوق لیسانس مهندسی آبهای زیرزمینی
آقای مهدی هاشمی	لیسانس مهندسی زمین‌شناسی و آبشناسی

فهرست مطالب

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
۱- مقدمه	۱
۲- آزمون میکروبیولوژیکی آب	۲
۱-۲ گروه‌بندی ارگانیس‌های بیماری‌زای آب	۳
۲-۲ گروه‌بندی باکتری‌های آب بر اساس شرایط زیستی و شکل آنها	۳
۱-۲-۲ تغذیه باکتری‌های آب	۳
۲-۲-۲ تأمین اکسیژن باکتری‌ها	۴
۳-۲-۲ دمای لازم برای زیست باکتری‌ها	۴
۴-۲-۲ شکل باکتری‌ها	۴
۵-۲-۲ از نقطه‌نظر صنعت تصفیه آب	۵
۳-۲ راهنمای میکروبیولوژیکی آب	۵
۴-۲ نمونه‌برداری آب برای آزمایش‌های باکتری‌شناسی	۶
۱-۴-۲ نمونه‌برداری از آب شیرهای شبکه، مخازن و تلمبه‌ها	۶
۲-۴-۲ نمونه‌برداری از آب استخرها و رواناب‌های سطحی	۶
۳-۴-۲ نمونه‌برداری از آب زیرزمینی	۶
۵-۲ آزمایش میکروبیولوژیکی آب	۸
۱-۵-۲ آزمایش‌های باکتری‌شناسی آب (مجموع کلیفرم‌ها و کلیفرم‌های مدفوعی)	۸
۲-۵-۲ روش صافی‌غشایی یا ممبران فیلتر MF	۲۲
۶-۲ باکتری‌های گوگرد، آهن، نیتروژن، اورانیوم	۲۶
پیوست - گروهی از باکتری‌های بیماری‌زا	۲۷
منابع و مأخذ	۲۹

آب منشاء حیات موجودات زنده است. برای ادامه زندگی انسان آب پاکیزه ضروری می باشد. امروزه، آب رکن اساسی در توسعه پایدار جوامع بشری به شمار می رود.

میکروارگانسیم ها، ممکن است در سرچشمه، طول مسیر و یا هنگام مصرف، وارد آب شوند. آب زیرزمینی با خودپالایی کمتر آلوده می شود ولی آبهای سطحی، عموماً آلوده اند.

ایرانیان از گذشته های دور، از آلودگی آب آگاهی داشته و از آلوده کردن آن خودداری می نمودند. از این نقطه نظر در تاریخ ایران، وقایع مرگ و میرهای ناشی از اینگونه آلاینده ها کمتر مشاهده می شود. ابوریحان بیرونی دانشمند و نابغه ایرانی، در بیش از ۱۰۰۰ سال پیش، طرح مخازن نگهداری آب، نحوه تهویه آنها، کاربرد آهک، لجن و سیم نقره ای را از نظر خاصیت اکسایشی زیاد آن و غیره ارائه نمود که در نقاط مختلف ایران هنوز این سازه ها به چشم می خورند.

آبهای آشامیدنی باید پس از سالم سازی به مصرف برسند. فرایند سالم سازی را آزمون میکروبیولوژی و گندزدایی در برمی گیرد.

در این نشریه به عنوان اولین فرایند سالم سازی آب، دستورالعمل استاندارد آزمایش تعیین مجموع کلی فرم ها و کلی فرم مدفوعی با روشهای تخمیر چندلوله ای و صافی غشایی که از نظر دقت و سهولت اهمیت بیشتری دارد، گزینه و ارائه شده است.

۲- آزمون میکروبیولوژیکی آب

در این ردیف، روشهای بکار رفته در آزمونهای میکروبیولوژیکی^۱ آب برای تعیین کیفیت بهداشتی و شایستگی آبها در مصارف عمومی آمده است. این دستورالعملهای استاندارد، تأکید بر نشان دادن درجه آلودگی آب به وسیله فاضلابهای انسانی یا حیوانی دارد.

به طور مرسوم، آزمایشهای^۲ معرفی شده، ارگانسیمهای شاخص را جستجو و شمارش می نماید. باکتریهای گروه کلیفرمی تعریف شده شاخص و نشانگر اساسی شایستگی آب برای مصارف خانگی و یا سایر کاربریها می باشد. واکنشهای کشت (با محیط کشت) و ویژگیهای این گروه از باکتریها به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته و در متون و کتابهای باکتری شناسی آب و بهداشت در دسترس است.

تجربیات بعمل آمده، اهمیت اجتماع گروه کلیفرمی را به عنوان معیار آلودگی نمونه آبهای تحت آزمایش به اثبات رسانده است. با توسعه شیوه های فنی، باکتری شناسی و محیطهای کشت، حساسیت آزمایش تخمیری چندلوله ای افزایش یافته و با توجه به نتایج قابل قبول ارائه شده این روش به عنوان روش استاندارد گزینه شده است. تحلیل نتایج حاصل تجربی، اهمیت و اعتبار روشهای مذکور را به عنوان اساس استانداردهای کیفیت باکتری شناسی آبهای مشروب فراهم نموده است.

روش صافی غشایی، که شامل جستجو و شمارش اجتماع کلیفرمها در سطحی صاف است به عنوان یک روش مؤثر معادل جستجو باکتریهای گروه کلیفرمی به کار می رود. با وجود محدودیتهایی در روش صافی غشایی می توان از آن برای انواع آبها استفاده کرده و به عنوان روش استاندارد جایگزین روش استاندارد چندلوله ای به کار گرفت.

نتایج آزمایشهای کلیفرمی به روش تخمیر چندلوله ای با شاخص MPN^۳ یا بیشترین شمار احتمالی در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه گزارش می شود. باید دانست که شاخص MPN صرفاً یک نشانگری برای تعداد محتمل باکتریهای کلیفرمی، موجود در آب می باشد. در مقابل، در روشهای شمارش مستقیم، مانند صافی غشایی، اجتماع کلیفرمی، مستقیماً قابل شمارش بوده و در ۱۰۰ میلی لیتر گزارش می شود. در هر دو روش نیز می توان از شاخص MPN/۱۰۰ استفاده نمود. هر دو روش ابزار خوبی برای ارزیابی کیفیت بهداشتی آب و واریسی کارآیی فرآیندهای تصفیه آب به شمار می روند.

1- Microbiological Examinations

2- Tests

3- Most Probable Number

استرپتوکوکسی مدفوعی^۱ نشانگر خوبی برای آلودگی آبها بوده که با جستجو و شمارش آنها ورود این میکروارگانیسمها به آب تشخیص داده می شود. ضمناً لازم به ذکر است که اصلاحات در جزئیات این روشها براساس تحقیقات انجام شده صورت گرفته است.

گروه کلیفرمهای مدفوعی (FC) نشانگر آلودگی آب به فاضلاب است و بررسیهای سالهای اخیر نشان داده است که این گروه از کلیفرمها در مدفوع جانوران خون گرم یافت می شوند و معمولاً قابلیت تولید گاز را در لاکتوز و با محیطهای کشت مناسب در دمای 37 ± 0.5 درجه سانتیگراد را دارا هستند در صورتیکه کلیفرمهای سایر منشأها نمی توانند گاز ایجاد کنند از این رو به عنوان شاخص آلودگی مدفوعی انتخاب نشده اند و با هر دو روش چندلوله ای و صافی غشایی قابل ردیابی و شمارش هستند و معیار باارزشی برای تعیین کیفیت بهداشتی و آلودگی با فاضلابهای انسانی یا حیوانی محسوب می شود.

آزمونهای میکروبیولوژیکی باید بلادرنگ پس از نمونه برداری صورت پذیرد در صورت وقفه و یا ارسال نمونه به فواصل دور باید دمای نمونه را تا حد یخ زدن (انجماد) پایین آورد. میکروارگانیسمها در تمامی نقاط کره زمین وجود داشته و فعالیت مفید دارند و فقط بخش کوچکی از آنها بیماری زا می باشند. میکروارگانیسمها را می توان بر حسب زیستگاه آنها رده بندی نمود.

۱-۲ گروه بندی ارگانیسمهای بیماری زای آب

ارگانیسمهای بیماری زا آب شامل باکتریهای ویروسها، پروتوزوئرها و کرمهای بیماری زا آب بوده که اسامی فارسی و لاتین آن در پیوست این دستورالعمل ارائه شده است.

۲-۲ گروه بندی باکتریهای آب بر اساس شرایط زیستی و شکل آنها

۱-۲-۲ تغذیه باکتریهای آب

۱-۱-۲-۲ باکتریهای اتوتروف - که قادرند مانند باکتری آهن، کربن مورد نیاز متابولیسم خود را از CO_2 محیط و یا منابع معدنی تامین کنند.

۲-۱-۲-۲ باکتریهای هتروتروف - که قادرند کربن مورد نیاز خود را از تجزیه مواد آلی بدست بیاورند.

1- Fecal Streptococci

۲-۲-۲ تأمین اکسیژن باکتریها

باکتریهای هوازی^۱ - اکسیژن مورد نیاز خود را از اکسیژن محلول در آب می گیرند.
باکتریهای غیرهوازی^۲ - اکسیژن مورد نیاز خود را از طریق مواد آلی دریافت می کنند، مانند کلستریدیوم پرفرنزنس^۳
(ولشای) که باکتری غیرهوازی می باشد که علامت آلودگی آب به مدفوع است.
باکتریهای اختیاری - که در محیط دارای اکسیژن محلول به طور هوازی و در عدم حضور اکسیژن به صورت غیرهوازی زندگی می کند.

۳-۲-۲ دمای لازم برای زیست باکتریها

باکتریهای سرمادوست^۴ که در دمای ۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد زندگی می کنند و بهترین شرایط زیست برای آنها دمای ۱۲ تا ۱۸ درجه سانتیگراد است.
باکتریهای ملایم دوست^۵ که در دمای ۲۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد زندگی می کنند و بهترین دما برای زیست آنها دمای ۲۴ تا ۴۰ درجه سانتیگراد می باشد.
باکتریهای گرمادوست^۶ که در دمای ۴۵-۷۵ درجه سانتیگراد زندگی می کنند و بهترین دمای زیست آنان دمایی بین ۵۵ تا ۶۵ درجه سانتیگراد می باشد.

۴-۲-۲ شکل باکتریها

۱-۴-۲-۲ باکتریهای میله ای مانند کلیرمها

۲-۴-۲-۲ باکتریهای کروی

- مونوکوک

- دیپلوکوک (ذات الریه)

- استرپتوکوک (مخملک و گلودرد)

- استافیلوکوک (عفونت و آنژین)

۳-۴-۲-۲ باکتریهای مارپیچ

1- Aerobes

2- Anaerobes

3- Clostridium Perfringence (Vetchii)

4- Cryophylice

5- Mezophylice

6- Thermophylice

۵-۲-۲ از نقطه نظر صنعت تصفیه آب

آکتینومیست‌ها^۱ در خاکها و مکانهای مرطوب یافت می‌شوند. نوعی از آن در داخل لوله‌های آب رشد نموده و غشاء لزجی را تشکیل داده و داخل آنها چسبیده و بوی نامطلوبی مانند چوب پوسیده در آب ایجاد می‌نمایند.

باکتری‌های آهن

باکتری‌های گوگرد

باکتری‌های نیتروژن

۳-۲ راهنمای میکروبیولوژیکی آب

استاندارد فوق در جدول ۱ با عنوان راهنمای کنترل کیفیت باکتری‌شناسی آب تنظیم شده است.

جدول ۱ - راهنمای کیفیت باکتری‌شناسی آب

منبع آب	مجموع کلیفرمها ^۲ تعداد در ۱۰۰ میلی لیتر	کلی فرم ^۳ مدفوعی تعداد در ۱۰۰ میلی لیتر	ملاحظات
آب تصفیه شده ورودی به شبکه توزیع	صفر	صفر	به شرطی که کدورت آب کمتر از یک واحد نفلومتری باشد و برای گندزدایی با کلر، pH تر جیحاً کمتر از ۸ بوده و کلر باقیمانده در آب حداقل ۰/۲ تا ۰/۵ میلی گرم در لیتر بعد از ۳۰ دقیقه زمان تماس باشد.
شبکه توزیع دارای آب تصفیه نشده	۳	صفر	مشروط بر اینکه ۹۸٪ نمونه‌های آزمایش شده در سراسر سال دارای این حالت باشد. در یک نمونه تصادفی وجود ۳ کلیفرم در ۱۰۰ میلی لیتر بلامانع است، ولی این موضوع در دو نمونه متوالی نباید تکرار شود.
آب موجود در شبکه توزیع	صفر	صفر	مشروط بر اینکه ۹۵٪ تعداد نمونه‌های آزمایش شده در سراسر سال دارای این حالت باشد، ولی در دو نمونه متوالی این موضوع صادق نیست.
آب غیر لوله کشی	۱۰	صفر	مشروط بر اینکه به دفعات مشاهده نگردد، در اینصورت چنانچه اقدامات حفاظتی بهداشتی امکان پذیر نباشد باید منبع دیگری انتخاب نمود.
آبهای بطری شده	صفر	صفر	منبع آب باید عاری از کلی فرم‌ها باشد.

1- Actinomycetes

2- Coliform organisms

3- Faecal coliform

۴-۲ نمونه برداری آب برای آزمایشهای باکتری شناسی

نمونه برداری آب برای آزمایشهای باکتری شناسی از مبانی مهم بررسیهای میکروبیولوژی آب محسوب می شود. هرچند که موضوع ساده است، ولیکن چنانچه نمونه های معتبر جمع آوری نشوند، کارهای بعدی، اتلاف وقت خواهد بود.

۱-۴-۲ نمونه برداری از آب شیرهای شبکه، مخازن و تلمبه ها


ابتدا کلیه متعلقات شیر را با استفاده از یک قطعه پارچه تمیز، پاک نموده و شیر را تا آخر باز نموده بطوریکه ۱ تا ۲ دقیقه آب جریان یابد. پس از آن دستها را با آب و صابون شسته، خشک نموده و با یک پنبه آغشته به الکل دهانه شیر استریل گردد. مجدداً آب شیر را به مدت ۱-۲ دقیقه باز کرده و آنگاه با سرعت متوسط، سه چهارم از حجم بطری استریل بدون تشکیل حباب هوا پر گردد. در صورتیکه به آب شیر کلر زده شده باشد، باید قبل از اقدام به نمونه گیری ۳ قطره سدیم تیوسولفات ۱٪ نرمال یا معادل آن سدیم تیوسولفات خشک به بطری اضافه شود. پس از اتمام کار، مشخصات مربوط به نمونه برداری را روی بطری و فرم ۱ یادداشت کرده و در یخدان قرار داده شود. شکل ۱

۲-۴-۲ نمونه برداری از آب استخرها و روانابهای سطحی

در بطری را برداشته، آن را تا عمق مناسبی در آب فرو برده و به طرف جریان آب دهانه آن را به آرامی بطرف بالا آورده تا سه چهارم بطری از آب پر شود. سپس مشخصات مربوط را روی بطری و فرم ۱ نوشته و در یخدان قرار داده شود.

۳-۴-۲ نمونه برداری از آب زیرزمینی

چند متر ریسمان انتخاب و سر آن را به دهانه بطری و یا انتهای آن متصل کرده و سر ریسمان به یک قطعه سنگ گره زده شود و با باز و جمع کردن طناب بطری را وارد چاه کرده، و یا در دستگاههای نمونه گیر مجهز استفاده شده و مشخصات آن در فرم ۱ نوشته شود شکل ۱.

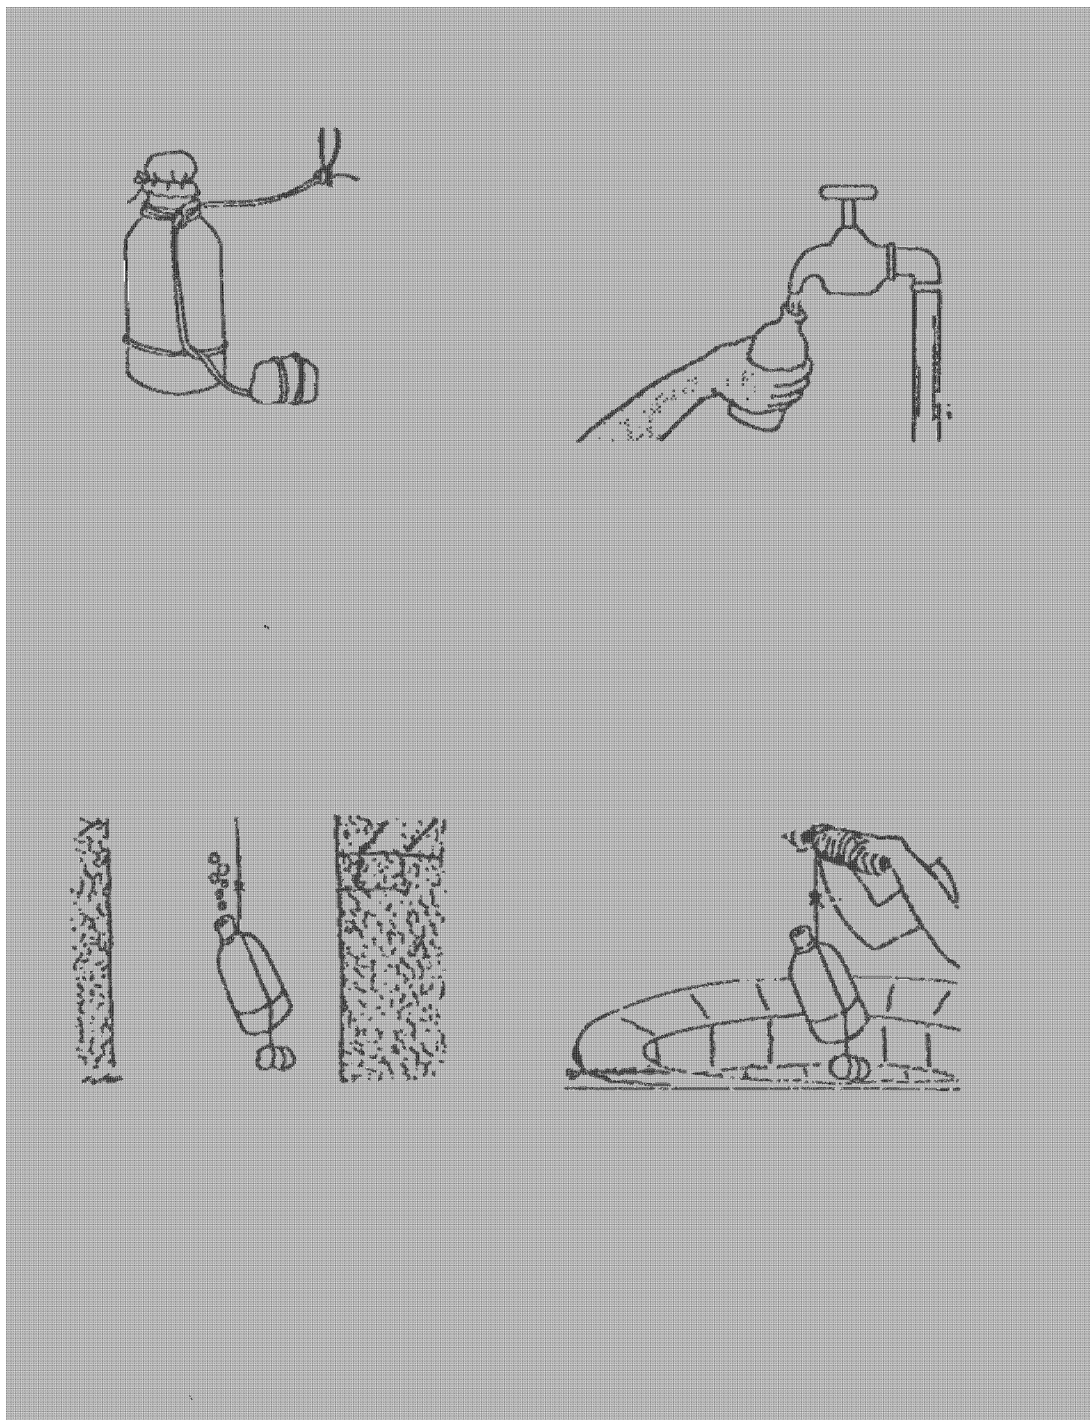

شکل ۱- نمونه برداری آب برای آزمایشهای باکتری شناسی

۵-۲ آزمایش میکروبیولوژیکی آب

یکی از اهداف مهم آزمون میکروبیولوژیک آب، گزینه و بکارگیری روشهای معتبر باکتری شناسی آب است تا از وجود گروههای ارگانیسمی بویژه ارگانیسمهای روده‌ای یا شاخص آلودگی مدفوعی آگاهی یافته و برای مصرف شرب و سایر موارد، روشهای مناسب گندزدایی، اتخاذ گردد.

کنترل کیفی از نظر باکتری شناسی در سیستمهای تصفیه آب، مخازن، شبکه لوله کشی، شیرهای عمومی، سیستمهای تصفیه فاضلاب و منابع آب.

۵-۲-۱ آزمایشهای باکتری شناسی آب (مجموع کلیفرمها و کلیفرمهای مدفوعی)

۵-۲-۱-۱ روش چندلوله‌ای^۱ MT

در تأمین آب آشامیدنی، یکی از عناصر کلیدی آلودگی به ریزارگانیسمها بویژه گروه ارگانیسمهای روده‌ای و میزان آلودگی مدفوعی می‌باشد. وجود چنین ارگانیسمهایی یا کلیفرمهای شاخص، هشدار از خطرات ناشی از عوامل بیماری‌زایی و کیفیت نامطلوب آب است.

مجموع کلیفرمها - مجموع کلیفرمها به کلیه باکتریهای گرم منفی اطلاق می‌شود که در دمای 37 ± 2 درجه سانتیگراد در مدت ۲۴-۴۸ ساعت لاکتوز، را تخمیر نموده و تولید گاز، اسید و آلدئید می‌نماید. این باکتریها اسپور نداشته و سیتوکروم اکسیداز، آن منفی است.

کلیفرمهای مدفوعی - این باکتریها در دستگاه گوارش انسان و حیوانات خونگرم زندگی می‌کنند و زیرگروهی از مجموع کلیفرمی است. این کلیفرمها نسبت به دما مقاوم‌تر بوده و در 45 ± 1 درجه سانتیگراد تولید اندول از تریپتوفان می‌نمایند.

اشریشیاکلی احتمالاً جزء، این زیرگروه هستند. این زیرگروه را می‌توان شاخص آلودگی فاضلابی، محسوب نمود. دسته کلیسیلاپنومونیا و انترباکتریها ممکن است منسوب به آلودگی مدفوعی باشند.

-روش تخمیر چندلوله‌ای MT: در این روش یک سری لوله‌های حاوی محیط کشتهای پودری یا ژله‌ای، مناسب با حجم آب لازم، بکار گرفته می‌شوند. پس از یک دوره کشت، تشکیل گاز از نظر آزمایش احتمالی، مثبت تلقی می‌شود

1- Mutiple Tubes Technic

- آزمایش احتمالی^۱: در این آزمایش حجم معینی از آب در محیط کشت مناسب و دمای معینی قرار می‌گیرد. مشاهده گاز دلالت بر وجود کلیفرمها دارد.

- آزمایش تأییدی^۲: در این آزمایش لوله‌های مثبت آزمایش احتمالی در محیط کشت اختصاصی تر، قرار می‌گیرد. پس از یک دوره کشت وجود هرگونه گاز، نتیجه مثبت خواهد بود.

- تلقیح کردن: انتقال دو قطره از نمونه آب آزمایش احتمالی بوسیله فیلدوپلاتین و یا تعویض درب مرطوب، برای سایر کشت‌ها و آزمایش اختصاصی تر را تلقیح گویند. فیلدوپلاتین سیمی است از جنس پلاتین یا کرم نیکل بطول ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر که در یک طرف آن به قطر ۲ تا ۳ میلیمتر گرد شده باشد. در میکروبیولوژی، فقط آبهای کلر زده شده در شبکه توزیع کمی آلوده یا غیرآلوده بوده و بقیه آبها آلوده یا مشکوک به آلودگی در نظر گرفته می‌شوند.

تعیین مجموع کلیفرمها و کلیفرمهای مدفوعی آب - تعیین این گروه ارگانسیم‌ها اساساً یکسان است فقط اختلاف آنها در محیط کشت و دوره زمانی کشت و دما می‌باشد.

- محیطهای کشت: محیطی است استریل از آبگوشت و املاح برای تغذیه باکتریها که به سه صورت مایع، پودر و ژله در دسترس است.

- محیطهای کشت انتخابی: برای آزمایش احتمالی به مقدار معین پودر آبگوشت لاکتوزدار^۳ LB به حجم معینی از آب اضافه می‌شود. برای آزمایش تأییدی از مقدار معین پودر آبگوشت صفراوی سبز درخشان^۴ استفاده می‌شود که با علامت BGB نشان داده می‌شود.

۲-۵-۱-۱-۱ روش کار برای آبهای غیرآلوده

- وسایل مورد نیاز:

- چند سری لوله‌های شیشه‌ای استریل درب‌دار محتوی محیط کشتهای LB, BGB و لوله دورهام
- پیپت استریل ۱۰ میلی‌لیتر و یا پیپت‌های یکبار مصرف به تعداد مورد نیاز
- فیلدوپلاتین و چراغ الکلی
- گرمخانه، استفاده از برق شهر، برق اتومبیل و یا باطری
- جالوله‌ای به تعداد مورد نیاز

1- Presumptive Test

2- Confirming Test


3- Lactose Broth (LB)

4- Brilliant Green Bile Broth

-روش آزمایش :

دستها را به خوبی با آب و صابون شسته و سپس، بطری دارای نمونه آب، چند بار تکان داده شود. در بطری را با احتیاط باز کرده و ۳۰ میلی لیتر از نمونه آب بطری را با چرخش دهانه آن دور ریخته و دوباره درب بطری را بسته و تکان داده برای کار آماده شود.

با یک پیپت استریل تا خط نشانه لوله ها و یا ۱۰ میلی لیتر از نمونه آب به هریک از پنج لوله دارای محیط کشت آزمایش احتمالی LB اضافه و پس از یک دقیقه فرصت، پودر مغذی حل می شود (شکل ۲). سپس در لوله ها را بسته، تکان داده و بطور عمودی در گرمخانه با دمای 37 ± 0.5 درجه سانتیگراد قرار داده شود. با گذشت یک ساعت لوله ها را واریسی نموده و آنها را تکان داده و در جای خود قرار داده شود. پس از ۱۲ تا ۲۴ ساعت لوله های دورهام داخل لوله ها از نظر تشکیل گاز کنترل شود. عدم تشکیل گاز نشان از نتیجه منفی و وجود حباب هوا نشان از نتیجه مثبت است. نتیجه در فرم ۱ یادداشت و لوله ها به مدت ۲۴ ساعت دیگر در گرمخانه (از نظر تشکیل گاز در لوله های منفی) قرار داده شود. پس از ۴۸ ساعت هرگونه وجود گاز در لوله های دورهام، نتیجه مثبت تلقی می گردد. تشکیل گاز احتمالاً بعلت وجود کلیفرمها است.

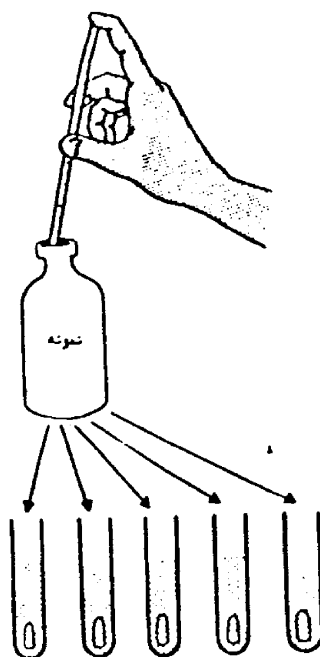

شکل ۲- روش چند لوله ای برای آبهای غیرآلوده

این روش مناسب برای آزمایشگاه و هم صحرا بوده و در برخی موارد سه لوله هم می‌توان بکار برد.

- آزمایش تأییدی: تمام لوله‌هایی که در آزمایش احتمالی پس از ۴۸ ساعت نتیجه مثبت نشان داده‌اند، برای آزمایش تأییدی انتخاب می‌شوند. ابتدا، لوله‌ها را کاملاً تکان داده و پس از آن با سوزن کشت، که قطر حلقه انتهایی آن از ۳ میلی‌متر کمتر نباشد از لوله‌های مثبت برداشته و وارد لوله‌های تخمیری با محیط کشت، BGB (آبگوشت سبز درخشان)، نموده این لوله‌ها برای مدت 3 ± 48 ساعت کامل در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد در گرمخانه گذاشته می‌شود. ایجاد گاز بهر مقدار در داخل لوله‌های معکوس (دورهاهم) یک آزمایش مثبت تأییدی تلقی می‌شود. نتیجه آزمایش در فرم ۱ وارد و نیز برای تأیید ۲۴ ساعت دیگر در دمای 5 ± 44 قرار داده شود. با استفاده از جدول ۲ شمارش بیشترین کلیفرمهای احتمالی با MPN^۱ را که به روش ریاضی و آماری محاسبه شده بدست می‌آید.

جدول ۲- تعداد احتمالی کلیفرمها MPN برای آبهای غیرآلوده

منفی	مثبت	MPN/۱۰۰ ml
۰	۵	بیشتر از ۱۶
۱	۴	۱۶
۲	۳	۹/۲
۳	۲	۵/۱
۴	۱	۲/۲
۵	۰	قابل قبول

اگر فرض شود از ۵ لوله کشت داده شده ۳ لوله مثبت باشد با ارجاع به جدول مجموع کلیفرمها برابر ۹/۲ در ۱۰۰ میلی‌لیتر نمونه آب می‌باشد. اگر در آزمایش بر روی ۵ لوله فوق برای جستجوی کلیفرمهای مدفوعی فقط یک لوله مثبت مشخص شود بنابراین MPN کلیفرمهای مدفوعی معادل ۲/۲ در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب خواهد بود.

۲-۱-۱-۵-۲ روش مستقیم برای تعیین کلیفرمهای مدفوعی

اگر تعداد کلیفرمهای مدفوعی آبهای غیرآلوده موردنظر بوده تا بتوان میزان نشت فاضلابهای خانگی و روستایی به منبع را تعیین نمود، با روش MPN و وسایل محدود به روش چند لوله‌ای و محیط کشت LB عمل می‌شود، اما مستقیماً بجای دمای ۳۷ درجه در دمای 5 ± 44 به مدت زمان ۲۴ ساعت قرار داده می‌شود. با توجه به لوله‌های مثبت، MPN از جدول ۲ محاسبه می‌شود.

1- Most Probable Number

- نحوه کار: پس از بهم زدن نمونه آب، آن را به لوله های LB وارد و برای ۲۴ ساعت در دمای ۴۴ درجه سانتیگراد نگهداری می گردد. از نظر تشکیل گاز، لوله ها بررسی و تعداد لوله های مثبت یادداشت می شود.

لوله های منفی مجدداً به مدت ۲۴ ساعت دیگر در گرمخانه برای تشکیل گاز قرار می گیرند. نتایج آزمایش احتمالی به محیط تأییدی منتقل و در 44 ± 0.5 درجه سانتیگراد برای ۲۴ ساعت دیگر نگهداری می شود. کلیفرمهای مدفوعی تأیید شده از جدول ۲ تعیین می شود.

۲-۵-۱-۱-۳ روش چند لوله ای آبهای آلوده با رقیق سازی ده برابر

اگر یک نمونه از آب آلوده، مورد آزمایش باکتری شناسی قرار گیرد و نتیجه سه سری کار با کد دیجیتالی ۵-۵-۵ مشخص گردد، با این کد نمی توان MPN را بدست آورد.

هرچند روش چند لوله ای پیشنهادی، برای تعیین آلودگی کلیفرمی آبهای مشروب مورد استفاده قرار می گیرد ولی با توجه به میزان آلودگی میکروبی سایر منابع، مانند فاضلابهای شهری، رودخانه ها و دریاچه ها با رقیق نمودن نمونه آب به روش ده برابر، می توان تعداد کلیفرمهای آنها را شمارش و شاخص آلودگی، MPN یا میزان حداکثر کلیفرمهای محتمل آنها را تعیین کرد.

در روش رقیق سازی در سیستم ده تایی، چندین لوله جداگانه برای هر سری کار مورد نیاز می باشد و در روش MPN برای رقیق نمودن نمونه ها حداقل، سه مورد ده تایی لازم است. که در این بین نتایج برنامه پیشنهادی، روش ۵ لوله ای مطلوب تر است.

برای تعیین میزان کلیفرمهای احتمالی در محیطهای آبی گوناگون، لازم است قبلاً از حدود کلیفرمهای موجود در آنها آگاهی یافت تا بتوان فاکتور رقیق سازی مناسب را انتخاب نمود. در جدول ۳ کیفیت و تعداد کلیفرمهای موجود در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه و منبع آن و فاکتور رقیق سازی ده برابر ارائه شده است. با گزینه فاکتور رقیق سازی با مراجعه به جدول ۴ که مکمل جدول ۳ است عملیات رقیق سازی برای آزمایش احتمالی و تأییدی صورت گرفته و نتایج در فرم ۱ یادداشت می شود.

جدول ۳- راهنمای میزان آلودگی محیطهای آبی و فاکتورهای رقیق سازی آنها

منبع آبی مورد آزمایش	تعداد کلی فرم موجود در ۱۰۰ ml	فاکتور رقیق سازی
Raw Sewage فاضلاب خام	۲۰۰,۰۰۰-۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰; ۱,۰۰۰,۰۰۰; ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
Storm Water آبهای سیلابی	۱۰۰,۰۰۰-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰; ۱۰۰,۰۰۰; ۱,۰۰۰,۰۰۰
پساب کلر زده نشده Final Effluent (Unchlorinated)	۵۰,۰۰۰-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰; ۱۰۰,۰۰۰; ۱,۰۰۰,۰۰۰
فاضلاب کلر زده شده Chlorinated Sewage:	۵۰۰-۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰; ۱,۰۰۰; ۱۰,۰۰۰
River Water : آب رودخانه		
Clear,Unpolluted زلال - غیرآلوده	۱۰-۱۰,۰۰۰	۱۰; ۱۰۰; ۱,۰۰۰
Turbid,Polluted کدر و آلوده	۲,۰۰۰-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰; ۱۰,۰۰۰; ۱۰۰,۰۰۰
Lake Water آب دریاچه ها	۱۰-۱۰,۰۰۰	۱۰; ۱۰۰; ۱,۰۰۰
Bathing-Beach آب حمام ساحلی	۱۰-۱۰,۰۰۰	۱۰; ۱۰۰; ۱,۰۰۰
Swimming Pool : آب استخر		
Chlorinated کلر زده شده	۱-۱,۰۰۰	۱; ۱۰; ۱۰۰

جدول ۴- راهنمای رقیق سازی آبهای آلوده برای محاسبه شاخص آلودگی MPN

ردیف	نام سریهای عملیاتی	فاکتور رقیق سازی	روش کار	وسایل مورد نیاز
۱	سری های "الف" ۱۰۰ و ۱۰؛۱۰۰	۱	نمونه آب را خوب تکان داده، سپس با یک پیپت ۱۱ml استریل به هریک از پنج لوله های آزمون احتمالی کلیفرمی ۱۰ml آب اضافه و در جالوله ای گذاشته شود	پیپت ۱۱ml استریل، پنج عدد بطری ۹۹ml آب مقطر استریل - دو عدد جالوله ای یک دستگاه
		۱۰	با پیپت ۱۱ml دیگری، ۱۱ میلی لیتر از نمونه آب به بطری ۹۹ml افزوده تکان داده شود. آنگاه با پیپت ۱۱ml دیگری به هریک از پنج لوله های آزمون احتمالی کلیفرمی ۱۰ml از آب بطری وارد شود و درجا لوله ای قرار داده شود	
		۱۰۰	با پیپت ۱۱ml دیگری، ۱۱ میلی لیتری از نمونه آب رقیق شده با فاکتور ۱۰ را به بطری ۹۹ml آب مقطر استریل وارد نمود. و پس از تکان دادن بطری با پیپت دیگری مقدار ۱۰ml از آب بطری را به هریک از پنج لوله آزمون احتمالی کلیفرمی منتقل شود	
۲	سریهای "ب" ۱۰۰۰ و ۱۰؛۱۰۰	۱۰	نمونه آب را تکان داده و با یک پیپت ۱۱ml مقدار ۱۱ میلی لیتر به بطری ۹۹ml آب مقطر اضافه و پس از تکان دادن با پیپت ۱۱ml دیگری، ۱۰ میلی لیتر از آب بطری را به هریک از پنج لوله برای آزمون احتمالی کلیفرمی منتقل شود	پیپت استریل ۱۱ میلی لیتر - ۶ عدد بطری ۹۹ml آب مقطر استریل - ۳ عدد جالوله ای - یک دستگاه
		۱۰۰	با پیپت ۱۱ml مقدار ۱۱ میلی لیتر از آب رقیق شده با فاکتور ۱۰ را به بطری ۹۹ml آب مقطر وارد و پس از تکان دادن با پیپت ۱۱ml دیگری و ۱۰ میلی لیتر از آب بطری را به هریک از پنج لوله برای آزمون احتمالی کلیفرمی منتقل شد.	
		۱۰۰۰	با پیپت ۱۱ml مقدار ۱۱ میلی لیتر از نمونه آب رقیق شده با فاکتور ۱۰۰ میلی را به یک بطری ۹۹ میلی لیتری آب مقطر وارد و تکان داده و سپس با پیپت ۱۱ml دیگری و ۱۰ میلی لیتر به هریک از پنج لوله برای آزمون احتمالی کلیفرمی منتقل شد.	
۳	سریهای "پ" ۱۰۰۰۰، ۱۰۰۰؛ ۱۰۰	۱۰۰	با یک پیپت یک میلی لیتری استریل یک میلی لیتر از نمونه آب تکان داده شده را به یک بطری ۹۹ml آب مقطر افزوده و پس از تکان دادن، با یک پیپت ۱۱ml، ۱۰ میلی لیتر از آب بطری به هریک از پنج لوله آزمون احتمالی کلیفرمی منتقل شود	پیپت استریل ۱۱ میلی لیتر - ۵ عدد پیپت استریل یک میلی لیتر - یک عدد بطری ۹۹ میلی لیتر آب مقطر استریل - ۳ عدد، جالوله ای یک دستگاه
		۱۰۰۰	مقدار ۱۱ میلی لیتر از آب بطری رقیق شده قبلی با فاکتور ۱۰۰ را به یک بطری ۹۹ml آب مقطر وارد و تکان داده و بایک پیپت دیگر ۱۱ml مقدار ۱۰ میلی لیتر از آب بطری را به هریک از پنج لوله برای آزمون احتمالی کلیفرمی منتقل شود.	
		۱۰۰۰۰	۱۱ میلی لیتر از آب رقیق شده قبلی با فاکتور ۱۰۰۰۰ را به یک بطری ۹۹ml آب مقطر وارد و تکان داده و سپس با پیپت ۱۱ml دیگری مقدار ۱۰ میلی لیتر از آب بطری به هریک از پنج لوله برای آزمون احتمالی کلیفرمی منتقل شود.	

ادامه جدول ۴- راهنمای رقیق‌سازی آبهای آلوده برای محاسبه شاخص آلودگی MPN

ردیف	نام سریهای عملیاتی	فاکتور رقیق‌سازی	روش کار	وسایل موردنیاز
۴	سریهای "ت" ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰ و ۱۰۰۰	۱۰۰۰	نمونه آب را تکان داده و یک میلی‌لیتر از آن را به بطری ۹۹ml آب مقطر افزوده و پس از تکان دادن، با یک پیپت ۱۱ml، ۱۰ میلی‌لیتر از آب بطری به بطری ۹۹ میلی‌لیتری دیگری اضافه کرد، به هریک از پنج لوله آزمون احتمالی کلیفرمی منتقل شود	پیپت استریل ۱۱ میلی‌لیتر - ۵ عدد پیپت استریل یک میلی‌لیتر - یک عدد بطری ۹۹ میلی‌لیتر آب مقطر استریل - ۳ عدد، جالوله‌ای - یک دستگاه
		۱۰۰۰۰	۱۱ میلی‌لیتر از آب رقیق شده با فاکتور ۱۰۰۰ را به یک بطری ۹۹ml آب مقطر وارد و تکان داده و سپس با پیپت ۱۱ml دیگری مقدار ۱۰ میلی‌لیتر از آب بطری به هریک در پنج لوله برای آزمون احتمالی کلیفرمی منتقل شود.	
		۱۰۰۰۰۰	۱۱ میلی‌لیتر از آب رقیق شده قبلی با فاکتور ۱۰۰۰۰ را به یک بطری ۹۹ml آب مقطر وارد و تکان داده و سپس با پیپت ۱۱ml دیگری مقدار ۱۰ میلی‌لیتر از آب بطری به هریک از پنج لوله برای آزمون احتمالی کلیفرمی منتقل شود	
۵	سریهای "ث" ۱۰۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	یک میلی‌لیتر از نمونه آب را به بطری ۹۹ml آب مقطر استریل وارده و تکان داده و سپس با یک ۱ml میلی‌لیتر از نمونه رقیق شده حاصل را به یک ۹۹ml، دیگری افزوده و پس از تکان دادن با یک پیپت ۱۱ml مقدار ۱۰ میلی‌لیتر از از بطری ۹۹ml دوم را به هریک از پنج لوله آزمون احتمالی کلیفرمی منتقل شود.	پیپت استریل ۱۱ میلی‌لیتر - ۶ عدد پیپت استریل یک میلی‌لیتر - ۲ عدد بطری ۹۹ میلی‌لیتر آب مقطر استریل - ۴ عدد، جالوله‌ای یک دستگاه
		۱۰۰۰۰۰	۱۱ میلی‌لیتر از باقیمانده نمونه آب رقیق شده با فاکتور ۱۰۰۰۰ قبلی را به یک بطری ۹۹ میلی‌لیتری آب مقطر وارد و تکان داده شود و سپس با پیپت ۱۱ml دیگری مقدار ۱۰ میلی‌لیتر از نمونه آب اخیر به هریک از پنج لوله آزمون کلیفرمی منتقل شود	
		۱۰۰۰۰۰۰	۱۱ میلی‌لیتر از باقیمانده آب رقیق شده با فاکتور ۱۰۰۰۰۰ قبلی را به یک بطری ۹۹ml آب مقطر وارد و تکان داده و سپس با پیپت ۱۱ml دیگری مقدار ۱۰ میلی‌لیتر از نمونه اخیر را به هریک از پنج لوله آزمون کلیفرمی منتقل شود	

جدول ۵ شاخص MPN با درجه اطمینان ۹۵ درصد

شاخص MPN در ۱۰۰ میلی لیتر	لوله‌های با آزمون مثبت		
	فاکتور رقت ۱۰۰	فاکتور رقت ۱۰	فاکتور رقت ۱
کمتر از ۲	۰	۰	۰
۲	۱	۰	۰
۲	۰	۱	۰
۴	۰	۲	۰
۲	۰	۰	۱
۴	۱	۰	۱
۴	۰	۱	۱
۶	۱	۱	۱
۶	۰	۲	۱
۵	۰	۰	۲
۷	۱	۰	۲
۷	۰	۱	۲
۹	۱	۱	۲
۹	۰	۲	۲
۱۲	۰	۳	۲
۸	۰	۰	۳
۱۱	۱	۰	۳
۱۱	۰	۱	۳
۱۴	۱	۱	۳
۱۴	۰	۲	۳
۱۷	۱	۲	۳
۱۷	۰	۳	۳
۱۳	۰	۰	۴
۱۷	۱	۰	۴
۱۷	۰	۱	۴
۲۱	۱	۱	۴
۲۶	۲	۱	۴
۲۲	۰	۲	۴
۲۶	۱	۲	۴
۲۷	۰	۳	۴
۳۳	۱	۳	۴
۳۴	۰	۴	۴

ادامه جدول ۵ شاخص MPN با درجه اطمینان ۹۵ درصد

شاخص MPN در ۱۰۰ میلی لیتر	لوله‌های با آزمون مثبت		
	فاکتور رقت ۱۰۰	فاکتور رقت ۱۰	فاکتور رقت ۱
۲۳	۰	۰	۵
۳۱	۱	۰	۵
۴۳	۲	۰	۵
۳۳	۰	۱	۵
۴۶	۱	۱	۵
۶۳	۲	۱	۵
۴۹	۰	۲	۵
۷۰	۱	۲	۵
۹۴	۲	۲	۵
۷۹	۰	۳	۵
۱۰۹	۱	۳	۵
۱۴۱	۲	۳	۵
۱۷۵	۳	۳	۵
۱۳۰	۰	۴	۵
۱۷۲	۱	۴	۵
۲۲۱	۲	۴	۵
۲۷۸	۳	۴	۵
۳۴۶	۴	۴	۵
۲۴۰	۰	۵	۵
۳۴۸	۱	۵	۵
۵۴۲	۲	۵	۵
۹۱۸	۳	۵	۵
۱۶۰۹	۴	۵	۵

فرم ۱ گزارش داده‌های باکتریولوژی آب

وزارت

سازمان

اداره

اطلاعات صحرائی	اطلاعات آزمایشگاهی
محل و نوع منبع نمونه برداری	تاریخ تحویل نمونه
شماره نمونه	ساعت تحویل نمونه
ساعت نمونه برداری	تحویل گیرنده
نمونه بردار	

داده‌های باکتریولوژی

شماره لوله	فاکتور رقت	آزمون احتمالی	آزمون تاییدی	لوله‌های مثبت	مدفوعی	لوله‌های مثبت
		۲۴ ساعت	۲۴ ساعت	شماره کد	۲۴ ساعت	شماره کد
		۴۸ ساعت	۴۸ ساعت			۴۸ ساعت

کد آزمون احتمالی	شاخص MPN کلی فرمی
کد آزمون تأییدی	شاخص MPN مدفوعی
شمارش کلی فرمی	آزمایش کننده
شمارش مدفوعی	پاک □ آلوده □

۲-۵-۱-۱-۴ انتخاب کد نمونه آب و تحلیل داده‌ها

شمار ارگانیسیمهای کلیفرمی آبهای آلوده با روشهای آماری تعیین می‌شود. در این روش کد نمونه آب براساس تعداد لوله‌های مثبت در سه سری لوله‌های ۵ تایی یا بیشتر با رقت ده برابر تعیین می‌شود. این کد سه رقمی و دیجیتالی است که رقم سمت چپ آن مربوط به سری لوله‌ها با کمترین رقت است بطوریکه پس از کشت سه سری لوله پنج تایی با رقت ۱۰۰ و ۱۰ و ۱- اگر لوله‌های رقیق شده با فاکتور یک، چهار لوله مثبت و از لوله‌های رقیق شده با فاکتور ۱۰ تعداد ۳ لوله‌گازدار و از سری بعدی (فاکتور ۱۰۰) تمامی لوله‌ها منفی باشد کد این نمونه آب ۴-۳-۰ است که از جدول ۵ شمار کلیفرمهای این کد عدد ۲۷ است و با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

کوچکترین فاکتور رقیق‌سازی $\times$ MPN قرائت شده از جدول ۵ = آب آلوده MPN/۱۰۰ ml

MPN در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب را می‌توان از فرمول توماس^۱ به شرح زیر برآورد نمود که در این فرمول لوله‌های مثبت دارای محدودیت می‌باشد و اعداد تقریبی بدست می‌آید.

$$\text{MPN/100 ml} = \frac{\text{لوله‌های مثبت} \times 100}{[(\text{میلی‌لیتر تمامی لوله‌ها}) \times (\text{میلی‌لیتر نمونه لوله‌های منفی})]^{1/2}}$$

چنانچه در یک آزمایش کد ۵،۵،۵ برای نمونه آبی حاصل شود، چون این کد در جدول ۵ وجود ندارد، یا باید نزدیکترین کد به آن یعنی ۵،۴،۵ گزیده شود و یا آزمایش با ده برابر رقیق تر تکرار شود.

مثال: بررسی میکروبیولوژی آب رودخانه‌ای سیلابی موردنظر است. با راهنمایی در جدول ۳ فاکتور ۱۰۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰ انتخاب و رقیق‌سازی شود و پس از خاتمه کشت کد ۴-۳-۰ بدست می‌آید MPN مربوط ۲۷ است از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{MPN} = 27 \times 100000 = 2700000 \text{ آب رودخانه سیلابی}$$

شاخصهای MPN ارائه شده در جدول ۵ میانگین هندسی و حسابی برآوردهای آماری بوده و این شاخصها دارای حد پایین و بالا می‌باشد که برای اطلاع بیشتر به جداول موجود در «کتاب استاندارد متد برای آزمایشهای آب و فاضلاب» مراجعه شود.

۲-۵-۱-۱-۵ روش چند لوله‌ای در محیطهای کشت مایع

آزمایشهای باکتری‌شناسی به روش چند لوله‌ای در محیطهای کشت مایع، در مراحل احتمالی، تأییدی و تکمیلی به شرح زیر است:

آزمایش احتمالی

عبارتست از افزایش نمونه آب در داخل لوله‌های محتوی لاکتوز مایع است و چنانچه بعد از ۲۴ یا ۴۸ ساعت در حرارت 37 ± 0.5 درجه سانتیگراد گاز ایجاد شد می‌رساند که در آب احتمالاً ارگانیسم‌های کلی فرم وجود دارد.

این آزمایش را بدان جهت احتمالی می‌نامند زیرا ارگانیسم‌های دیگر هم وجود دارند که قند (لاکتوز) را تجزیه کرده و گاز ایجاد می‌نمایند و باید در آزمایش‌های بعدی کلیفرم‌ها را جدا نمود.

آزمایش تأییدی

چنانچه از لوله آزمایش مثبت در آزمایش احتمالی نمونه برداشته و در محیط کشت دیگری مانند آبگوشت صفراوی سبز درخشان مایع و یا در محیط‌های کشت جامد مانند آندوآگار یا اتوزین متیلن بلوآگار^۱ کشت داده شود، اگر پس از ۴۸ ساعت در لوله‌ها گاز و در محیط جامد کلنی‌های زیادی ایجاد گردید وجود ارگانیسم‌های کلیفرم در آب تأیید می‌شود و به‌طور کلی در این آزمایش مشخصات کلیفرم‌ها یعنی گرم منفی بودن آنها و هوازی بودن آنها تأیید می‌شود.

آزمایش تکمیلی^۲

در صورتی که تأیید و جدا نمودن گروه باکتری‌های کلی‌فرمی مورد نظر باشد اقدام به آزمایش ایمویک^۳ می‌نمایند.

۲-۵-۱-۱-۶ آماده‌سازی محیط‌های کشت مایع

برای آماده کردن محیط کشت، ۶۵ گرم پودر محیط کشت آبگوشت لاکتوزدار را وزن و در یک ارلن مایر یک لیتری وارد و کم‌کم به آن آب مقطر اضافه و بهم زده شود. پس از حل شدن پودر، محتویات ارلن مایر به حجم رسانده شود. این محلول را (۵x) می‌نامند که pH محیط آن در حدود ۷/۲ است. آنگاه در ارلن مایر را، با سرپوش پنبه‌ای مسدود و با کاغذ آلومینیومی پوشانده و برای استریل‌سازی کردن آن در اتوکلاو ۱۲۵ درجه سانتی‌گراد و فشار ۱۵ پوند به مدت ۱۵ دقیقه قرار داده شود. به همین ترتیب ۲۶ گرم از پودر اولیه را انتخاب و محیط کشت (۲x) تهیه می‌شود. و همچنین ۱۳ گرم از پودر اولیه را انتخاب و محیط کشت (۱x) تهیه و استریل‌سازی می‌گردد. برای سادگی از سه سری لوله‌های آزمایش که هر سری شامل سه لوله است استفاده می‌شود و به نام سری‌های (۵x) و (۲x) و (۱x) نامیده می‌شود.

1- Endo Agar Eosin Blue Methylen Agar

2- Completed Test

3- Indul - Methyved - Voges - Indos - Citvat Growth

برای سری (۵x) لوله‌های ۶۰ میلی‌لیتری و برای دو سری دیگر لوله‌های ۲۵ میلی‌لیتری انتخاب و در هر لوله یک عدد لوله دورهام^۱ وارونه در لوله‌های یاد شده قرار داده می‌شود. سپس از محیط‌های کشت (۵x) و (۲x) و (۱x) ۱۰ میلی‌لیتر به هریک از لوله‌ها افزوده و در اتوکلاو گذاشته شود.

بهتر آن است که قبلاً لوله‌ها تا ارتفاع معینی نشانه‌گذاری شوند به‌طوری‌که برای ریختن آب درون لوله‌ها، مقیاس معینی همیشه باقی و لازم نباشد که هر بار با پیت مقدار مشخصی از آب انتخاب شود.

۲-۵-۱-۱-۷ روش کار

ابتدا با چراغ الکلی و یا چراغ‌گاز، دهانه بطری آب را حرارت داده و سپس با یک پیت استریل ۱/۰ میلی‌لیتر از آب را داخل لوله محتوی کشت (۱x) منتقل نموده و بهمین ترتیب یک میلی‌لیتر آب (تا خط نشانه لوله ۲x) را در لوله دوم ریخته و با رعایت آلوده نشدن آب و دستورات لازم به همان ترتیب در لوله (۵x) تا خط نشانه مقدار ۱۰ میلی‌لیتر آب بریزید، بدیهی است که اضافه نمودن آب در سه لوله از هر سری انجام خواهد شد و از هر نمونه سه لوله خواهیم داشت که پس از خاتمه کار و مراعات آلوده نشدن مایع، لوله‌ها را در اتوو قرار داده پس از ۴۸ ساعت نتیجه کار یادداشت شود.

۲-۵-۱-۱-۸ تهیه محیط‌های کشت مایع برای آزمایش‌های احتمالی و تأییدی

محیط کشت آبگوشت صغراوی سبز درخشان لاکتوزدار^۲ برای تهیه این محیط کشت به شرح زیر مقادیر را وزن و در یک لیتر آب مقطر حل می‌شود. pH چنین محیط کشتی باید پس از استریلیزه شدن ۷/۲ باشد:

۱۰ گرم پیتون

۱۰ گرم لاکتوز

۲۰ گرم اوکسگال^۳

۱۳۳/۰ گرم بریلیانت گرین

محیط کشت ای‌سی

برای تهیه این محیط کشت، به شرح زیر مقادیر لازم وزن و در یک لیتر آب مقطر حل شود. pH چنین محیط کشتی باید پس از استریلیزاسیون ۶/۹ باشد.

1- Durham

2- Brilliant Green Lactose Bile

3- Oxgell

۲۰ گرم تریپتوز یا تریپتی‌کز^۱

۵ گرم لاکتوز^۲

۱/۵ گرم نمکهای مخلوط صفراوی یا نمکهای صفراوی شماره ۳^۳

۴ گرم (K₂HPO₄) دی پتاسیم منوهیدروژن فسفات

۱/۵ گرم (KH₂PO₄) منوپتاسیم دی هیدروژن فسفات

۵ گرم (NaCl) سدیم کلراید

۲-۵-۲ روش صافی غشایی یا ممبران فیلتر MF^۴

- نحوه آزمایش :

در روش صافی غشایی بجای اضافه نمودن حجم معینی از نمونه آب به لوله‌های متعدد که حاوی محیط کشت قابل تخمیر می‌باشد، آن را از یک صافی با منافذ ۰/۴۵ میکرونی سلولزی و یا استرهای سلولز عبور داده شود. باکتریهای باقیمانده بر روی سطح صافی، چنانچه بروی محیط کشت مناسب قرار گیرند، پس از گرمخانه‌گذاری در حرارت معین، کلنی‌ها رشد یافته و بر سطح صافی غشایی ملاحظه می‌شود.

محیط کشت در این روش، می‌تواند یک محیط کشت جامد پودری مانند آگارهای مغذی باشد و یا یک محیط کشت مایع که جذب کاغذ شده باشد. معمولاً برای بدست آوردن نتیجه بهتر می‌توان ابتدا صافی غشایی را مدتی بروی کاغذ قابل جذب که با یک محیط کشت مخصوص مانند آبگوشت خشتی اشباع شده باشد قرار داده، با احتیاط بر روی محیط کشت اصلی منتقل نمود. برای رشد کلیفرمها می‌توان صافی غشایی را بر روی محیط مکونگی^۵ اصلاح شده یا محیط اندو قرار داد.

روش یاد شده به روش تأخیری نیز موسوم است، زیرا اگر روش چند لوله‌ای بعللی به تأخیر افتد از روش صافی غشایی می‌توان استفاده کرد که در فاصله زمانی حدود ۱۸ ساعت مستقیماً شمارش احتمالی کلیفرمی و اشریشیاکلی را بدون مراجعه به جدول احتمالات انجام داد. البته این روش دارای انحرافات آماری است و شمارش مقدار کلی یکسان نیست. ارگانسیم‌های بی‌هوازی اسپردار که در آزمایش تخمیر چند لوله‌ای موجب واکنشهای غلط در آبگوشت لاکتوزدار می‌گردند در اینجا صحیح عمل می‌کنند.

1- (Tryptose یا Trypticase)

2- Lactose

3- (Bile salt mixture یا Bile salt No 3)

4- Membran

5- Mackongy Broth

روش صافی غشایی برخلاف روش چندلوله‌ای در همه جانی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این روش برای آبهای کدر مناسب نمی‌باشد، ولی بهر حال مزایا و محدودیتهای ویژه‌ای دارند. از مزایای آن تعیین شمار کلیفرمها در ۱۸ ساعت، کار کمتر و وسایل کمتر است و مواردیکه باعث محدودیت کاربردی آن می‌شود گل و لای، کدورت زیاد آب، میزان زیادی از باکتریهای غیرکلیفرمی، وجود مواد سمی در آب و مشکل تهیه صافی غشایی مناسب و گرانی آنهاست.

وسایل مورد نیاز:

- ارلن مایر خلاء یک لیتری
- پمپ مکش یا خرطوم آبی
- ظرف آب ۱۰۰ میلی لیتر
- نگهدارنده صافی
- پتری دیش^۱ شیشه‌ای یا پلاستیکی بابعاد ۶۰×۱۵ میلیمتر
- صافی غشایی با قطر ۴۷-۵۰ میلیمتر
- صفحات جاذب محیط کشت شامل صفحات دایره‌ای از کاغذ صافی به قطر یک میلیمتر
- گیره
- عدسی با درشت نمایی ۵

۲-۵-۱-۲ حجم نمونه آب برای عبور از صافی غشایی

به تعداد مطلوب کلنی‌هایی که در سطح محدود صافی ۲۰ تا ۲۰۰ کلنی باشد، اگر این تعداد افزایش یابد اثر بازدارنده پیدا می‌کند، بنابراین حجم نمونه آبهای تصفیه ۵۰ تا ۱۰۰ میلی لیتر و آبهای مشکوک ۵۰-۱۰-۱ میلی لیتر در نظر گرفته می‌شود.

۲-۵-۲-۲ روش کار

برای تعیین مجموع کلیفرمها، ابتدا ارلن خلاء به یک خرطوم آبی با پمپ مکش متصل شود. از سویی در پتری دیش را برداشته، یک صفحه صافی جاذب در آن قرار داده و با یک پیت استریل محیط کشت تا حد اشباع افزایش داده شود. حجم مناسبی از نمونه آب از قسمت فوقانی وارد و سپس ایجاد خلاء شود تا تمامی آب از صافی عبور نماید.


پس از شستشو با ۲۰ میلی لیتر آب استریل، صافی غشایی را روی صفحه جاذب داخل پتری دیش مشبک قرار داده و در گرمخانه گذاشته شود. پس از ۱۸ تا ۲۴ ساعت در دمای 37 ± 0.5 درجه سانتیگراد، کلنی های باکتریهای کلیفرمی محیطی به رنگ قرمز با سطح سبز درخشان و جلای فلزی ظاهر شده که به کمک یک عدسی شمارش شده و از رابطه زیر مجموع کلیفرمها در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه آب محاسبه می شود. شکل ۳

مجموع کلیفرمها در ۱۰۰

$$\text{میلی لیتر} = \frac{\text{شمار کلنی های کلیفرمی} \times 100}{\text{میلی لیتر نمونه آب}}$$

برای تعیین کلیفرمهای مدفوعی مانند روش یاد شده عمل شود با این تفاوت که محیط کشت آن MFC است. در این عملیات کلنی های کلیفرمها رنگ آبی به خود می گیرند.

پس از خاتمه عملیات فیلتراسیون، می توان قسمت بالایی دستگاه صافی را جدا کرده، پس از استریل نمودن و یا جوشاندن در آب برای نمونه بعدی مورد استفاده قرار داد.

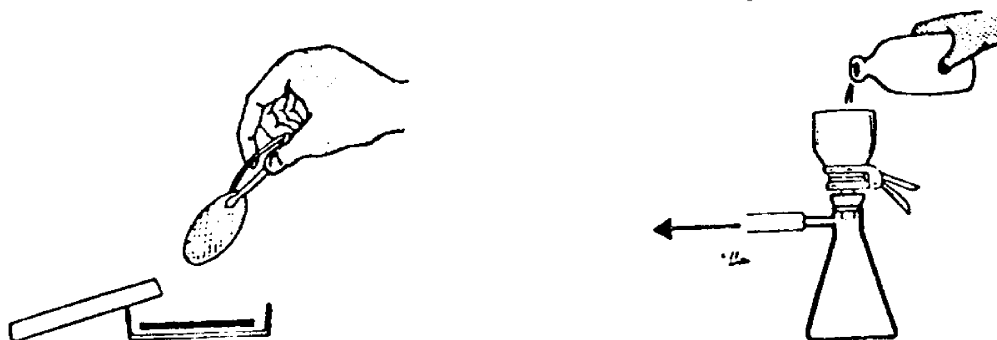

شکل ۳- نحوه آزمایش باکتری شناسی آب به روش صافی غشایی

جدول ۶- آزمایش میکروبیولوژی آب به روش صافی غشایی و محیطهای کشت

ملاحظات	کاربرد	محیطهای کشت	میکروارگانیسم ها
برای بیهوازیها برای میکروارگانیسم های دیر رشد (مشکل پسند) برای میکروارگانیسم های نسبتاً دیر رشد.	شمارش	CASO برات (USP, EP) صافی غشایی استاندارد آگار خنثی شده آبگوشت تیوگلیکولات استاندارد I نوترینت برات (آبگوشت خنثی مغذی) استاندارد II آبگوشت خنثی شده	مجموع باکتریها
انتخابی، بعنوان تست مقدماتی برای E.coli و ارگانیسمی کلیفرم و برای تعیین تیتراژ Coli و کلیفرم برای شناسایی و شمارش باکتریهای کلیفرم		آبگوشت مکونکی (FP) آبگوشت لایوریل سولفات صافی غشایی ENDO آبگوشت (APHA)	باکتریهای کلیفرمی
برای شمارش و جداسازی		KF استرپتوکوکوس آبگوشت صافی غشایی - فیلترانتروکوکوس سلکتیو آگار بیس (Bartley و Slanetz) صافی غشایی - فیلترانتروکوکوس سلکتیو آگار (Bartley و Slanetz)	آنتروکوکها

۶-۲ باکتریهای گوگرد، آهن، نیتروژن، اورانیوم

- باکتری گوگرد: این باکتری که به باکتری کاهش (احیاء) سولفات نیز شهرت دارد با کاهش سولفات و رهاسازی گوگرد در آبهای زیرزمینی باعث مشکلاتی از قبیل ایجاد بوی تخم مرغ گندیده و خوردگی لوله و منصوبات چاهها می شود. این فرایند بخشی از مطالعات ژئوشیمی و ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی می باشد.

- باکتری آهن: این باکتری روی سطوح آهنی رشد می کند. در ژئوشیمی آبهای زیرزمینی و ارزیابی کیفی آبها، بررسی و جستجوی این باکتری اهمیت زیادی دارد. با فعالیت این باکتریها، آهن به شکل ذرات قرمز وارد جریان آب شده و باعث خساراتی می شود از این رو در بهره برداری از آب زیرزمینی و تأسیسات تصفیه آب باید رشد و تکثیر این باکتریها متوقف شود. نمونه برداری از این باکتریها نیاز به تدابیری خاص دارد و محیط کشت آنها اختصاصی بوده و منحصرأ باید مایعی و تازه تهیه شده باشد. پس از کشت با تشخیص میکروسکوپی انواع آن مشخص می شود.

- باکتریهای نیتروژن: این گروه از ارگانیسمها دارای جنسها و گونه های بسیاری است. بخشی از این باکتریها با تثبیت نیتروژن بطور طبیعی و بیولوژیک غذای مورد نیاز گیاهان را تأمین می کند. نمونه برداری از این باکتریها از طریق لیسیمترهای مکشی است. گروه دیگری از باکتریهای نیتروژن ترکیبات نیتروژن دار با مولکولهای بزرگ و سنگین را در فاضلابها متلاشی می کنند.

- باکتری اورانیوم: این باکتری در شرایط مناسب ترکیبات اورانیوم دار را به اجزای کوچکتر و کم ضرر تبدیل می نماید.

پیوست - گروهی از باکتریهای بیماری‌زای آب

Eubacterium	● اوباکتریالها
Escherichiacoli	- اش‌ریشیاکولی (کلی‌باسیلها)
Klebsiella	- کلیزیلا
Enterobacter	- انتروباکتر
Salmonellatyphi	- سالمونلا تیفی
Sal.enteritidis	- سالمونلا انتریتیدیس
Sal.cholerasuis	- سالمونلا کلراسویس
Shigella - Sonnei	● شیگلا سونی
Shi.dysenteriae	- شیگلا دیسانتری
Shi.flexneri	- شیگلا فلکسنری
Shi.boydii	- شیگلا بوییدی
Vibriocholerae	● ویبریوکلرا
Legiolla - Ceae	● لژیونلا
Yersinia enterocolitica	- یرسینا انتروکولیتیکا
Yer.pseudotuberculosis	- یرسینا پزودو توبرکولوزیس
Bacterium enterasis	● باکتریوم آنتراسیس
Proteus mirabilis	- پروتئوس میرابیلیس
Pro.vulgaris	- پروتئوس ولگاریس
Pro.morgani	- پروتئوس مورگانی
Pro.tegri	- پروتئوس - تگری
Pseudomonas aeruginosa	- پزودوموناس آئروژینوس
Pse.pseudomali	- پزودوموناس پزودومالی
Clostridium Perfringenes	● کلستریدیوم پرفریژانس
Clo.tetani	- کلستریدیوم تتانی
Campylobacter Jejuni - Coli	● کامپیلو باکترژونی
Cam.Institalis	- کامپیلو انیستیتالیس
Actinomycetemcomitans	● آکتینو میستاله
Mycobacterium tuberculosis	- میکروباکتریوم توبرکونوریس
Mycobacterium bovis	- میکروباکتریوم بوویس
Leptospira icteroginii	● لپتوسپیرا ایکتروژنی

Lep.Grippotyphosa
Lep.Pecerohemorazic

- لپتوسپیرو گریپوتیفوسا
- لپتوسپیرو پکروهموراژیک

ویروس‌های بیماری‌زا آب

Coxackie virus
Polio virus
Echo virus
Hepatitis virus

- کوکساکسی ویروس
- پولیو ویروس
- اکو ویروس
- هپاتیتیس ویروس

Pathogenic Protoza

پروتوزوئ‌های بیماری‌زا

Endomeba Lictolica
Giardia Lambelia
Lambia Ecetalice

- آنتموئالیتولیکا
● ژیاودیالامبلیا
- لامبیاسه‌تالیس

کرم‌های بیماری‌زا

Nematodes
Ascaris Lumbricoides
Ancylostoma
Duodenale
Necator Americanus
D.Medinensis
Thrematodes
Schistosoma
S.Mansoni
S.Japonicum
Faciola Hepatica
Cestodes
Deboteriocephalous latous

۱- نماتود
- آسکاریس لومبریکوئیدیس
- آنکلیستوما
- دودنال
- نکاتور آمریکانوس
- دراکونکولوس مدیننسیس
۲- ترما تود
- شیسستوزوما همتوبیوم
- شیسستوزوما مانسونی
- شیسستوزوما ژاپونیکوم
- فاسیلو هپاتیکا
۳- سستود
- دیوتریوسفالوس لاتوس

منابع و مآخذ

- ۱-۳ علوی، علی اکبر، ۱۳۴۹ «آنالیز عملی آبهای آشامیدنی، زراعی و صنعتی» سازمان آب منطقه‌ای تهران
- ۲-۳ «آلودگی آبهای زیرزمینی تهران» ۱۳۵۶ اداره کل آبهای زیرزمینی، وزارت نیرو
- ۳-۳ تهیه نقشه‌های هیدروژئوشیمیایی» ۱۳۷۴ استاندارد مهندسی آب وزارت نیرو
- ۴-۳ «نمونه‌برداری آب» ۱۳۷۵ استاندارد مهندسی آب وزارت نیرو
- 3-5 APHA - AWWA - WPCF 1992 "STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER" APHA, 1015 EIGHTEENTH STREET NW WASHINGTON, DC2003, U.S.A
- 3-6 WHO, 1983 "GUIDELINES FOR DRINKING - WATER QUALITY" GENEVA.
- 3-7 "WATER CONDITIONING & PURIFICATION" 1995.
- 3-8 HACH WATER - ANALYSIS - HANDBOOK

In the Name of God
Islamic Republic of Iran
Ministry of Energy
Iran Water Resources Management CO.
Deputy of Research
Office of Standard and Technical Criteria

Microbiological Examination for Drinking Water

این نشریه

با عنوان "دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب" می‌باشد. در مقدمه به آزمونهای میکروبیولوژی آب و اهمیت آن در سلامت انسان اشاره شده است و در آزمونهای میکروبیولوژی نمونه برداری، فاکتورهای رقیق سازی، کشت و شمارش تعداد احتمالی کلیفرمها آمده است. در این نشریه، دوروش استاندارد تغییر چند لوله‌ای و صافی غشایی جهت تعیین مجموع کلیفرمها و زیر کلیفرم مدفوعی مطرح شده است که با شاخص $MPN/100ml$ گزارش می‌شود. این شاخص معیار خوبی، برای تعیین کیفیت بهداشتی و شایستگی آبها در مصارف عمومی بوده و تأکید بر آلودگی آب توسط فاضلابهای انسانی یا حیوانی دارد. آزمایشهای احتمالی - تأییدی و تکمیلی میکروبیولوژی آب نیز ارائه شده است و در انتها منابع و مأخذ مورد استفاده در این نشریه ذکر شده است.

معاونت امور پشتیبانی
مرکز مدارک علمی و انتشارات

964 - 425 - 396 - 5



9 789644 253966